





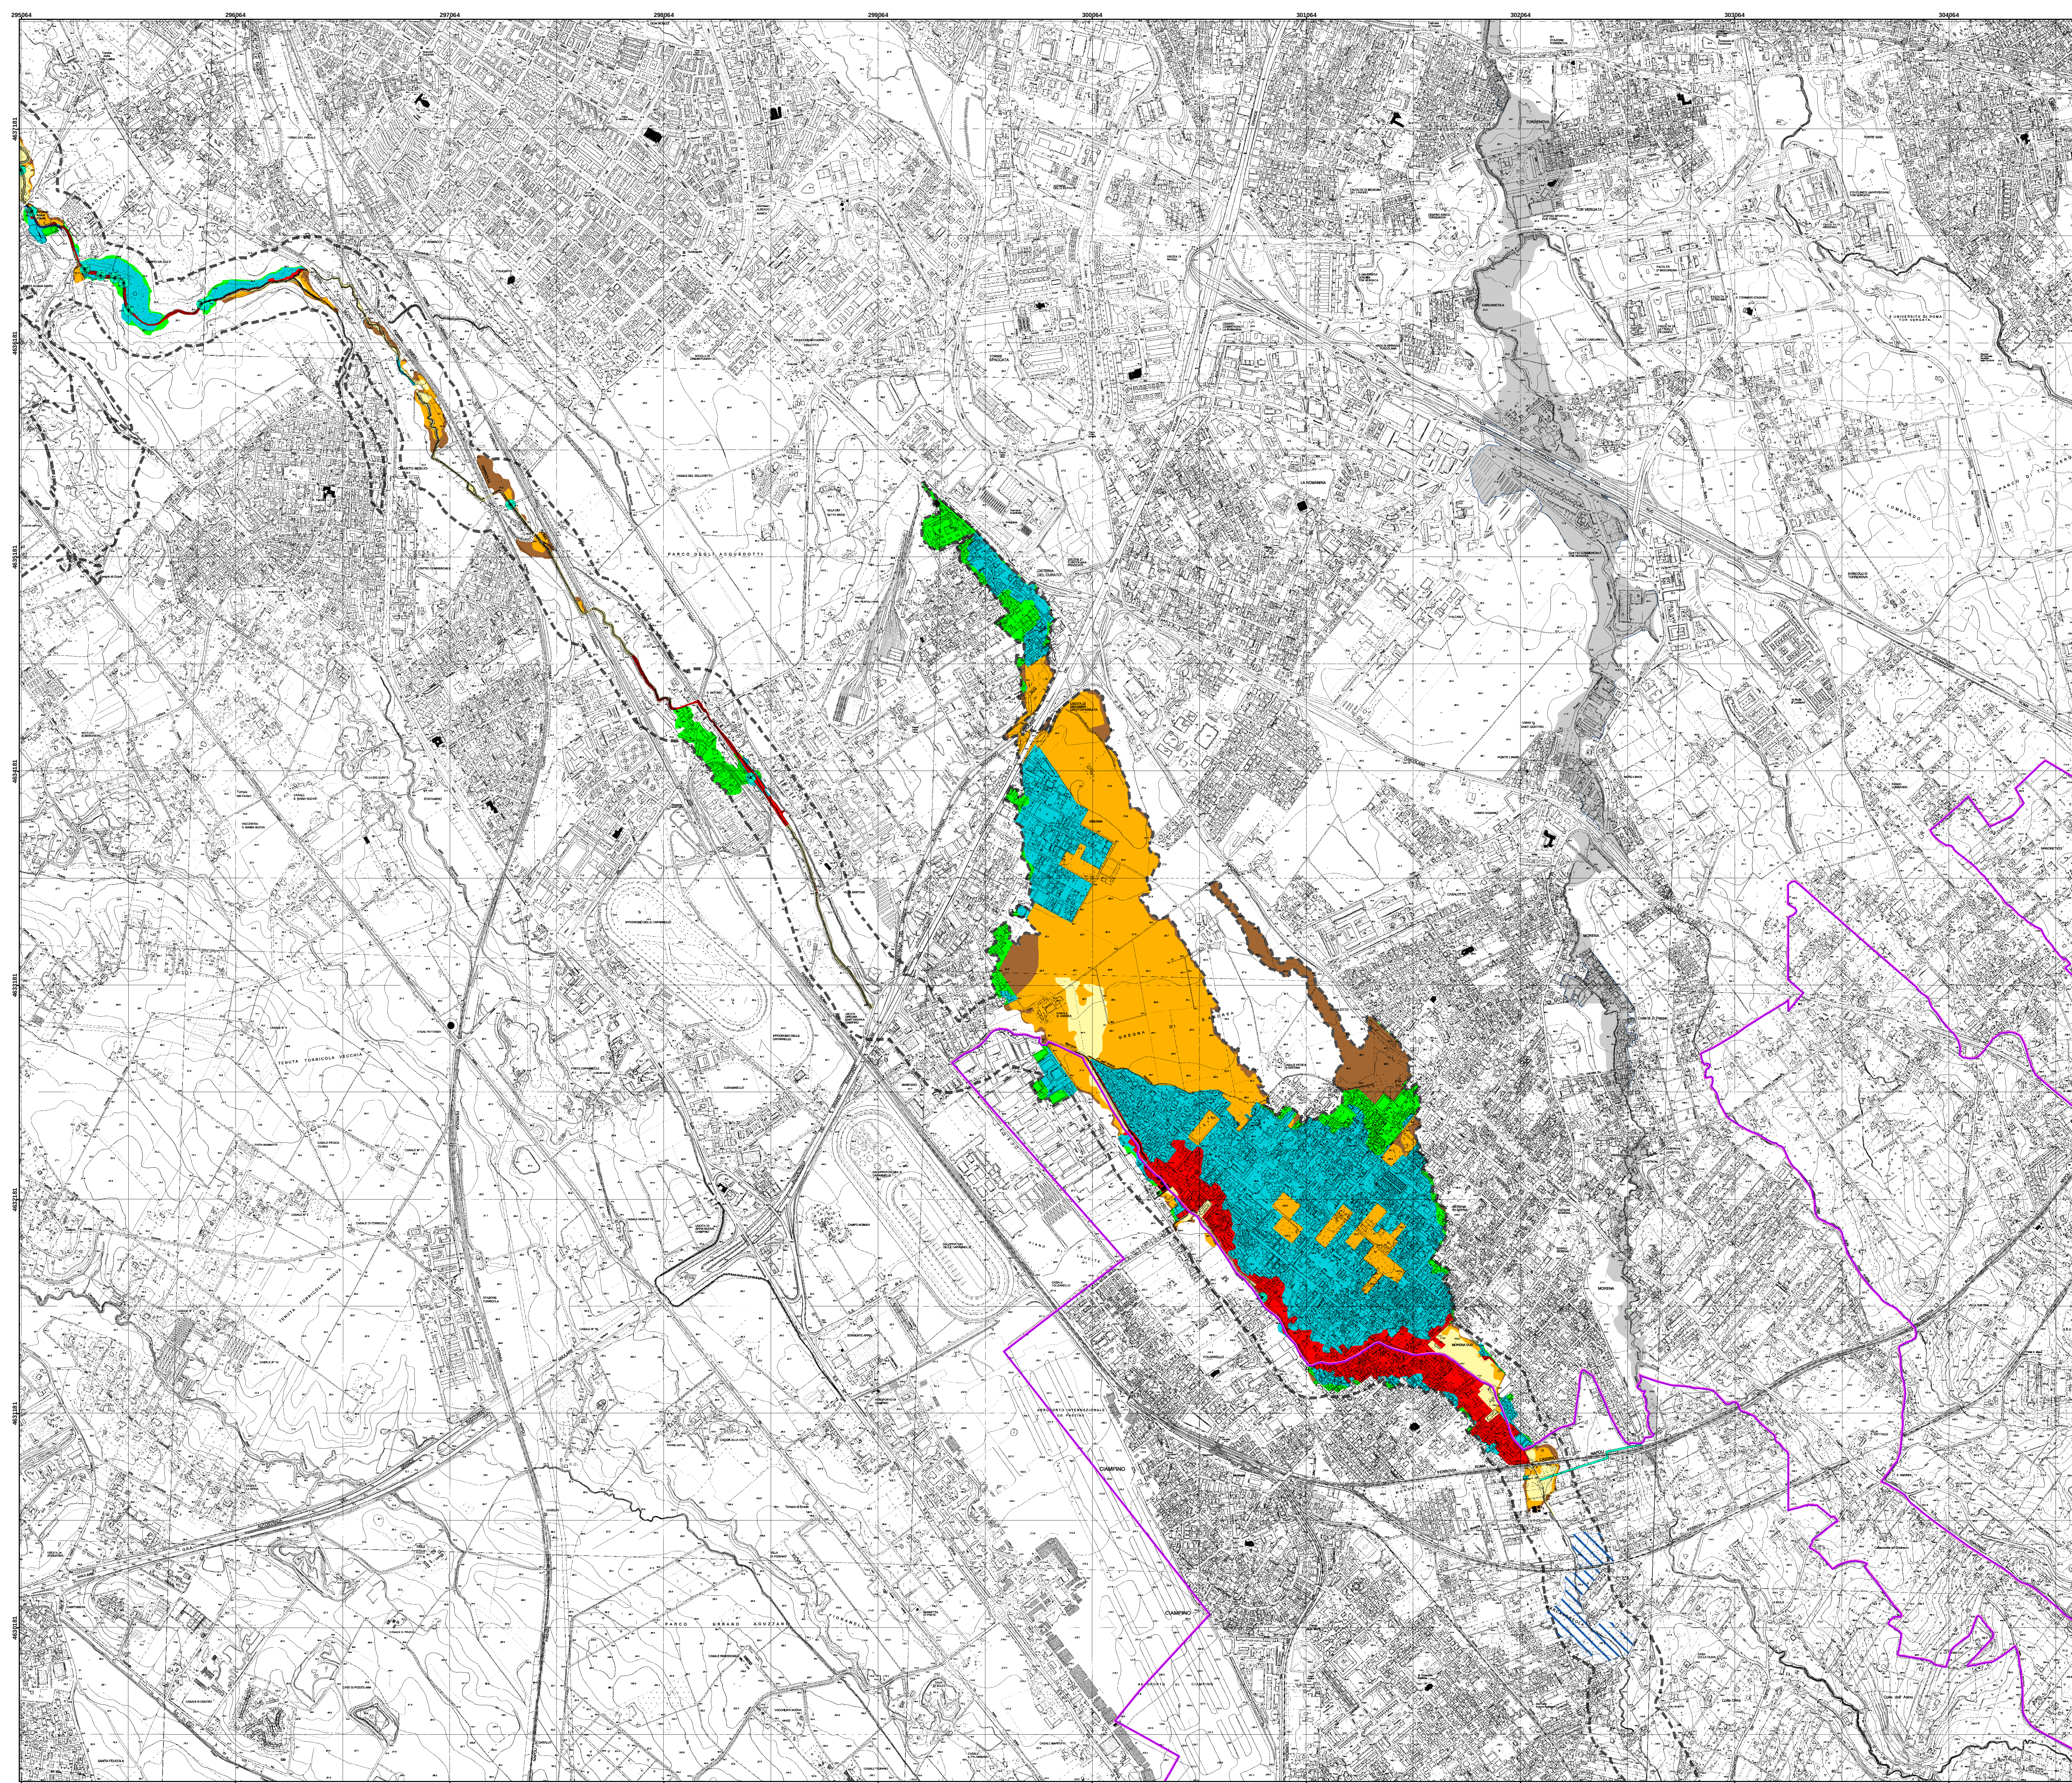

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

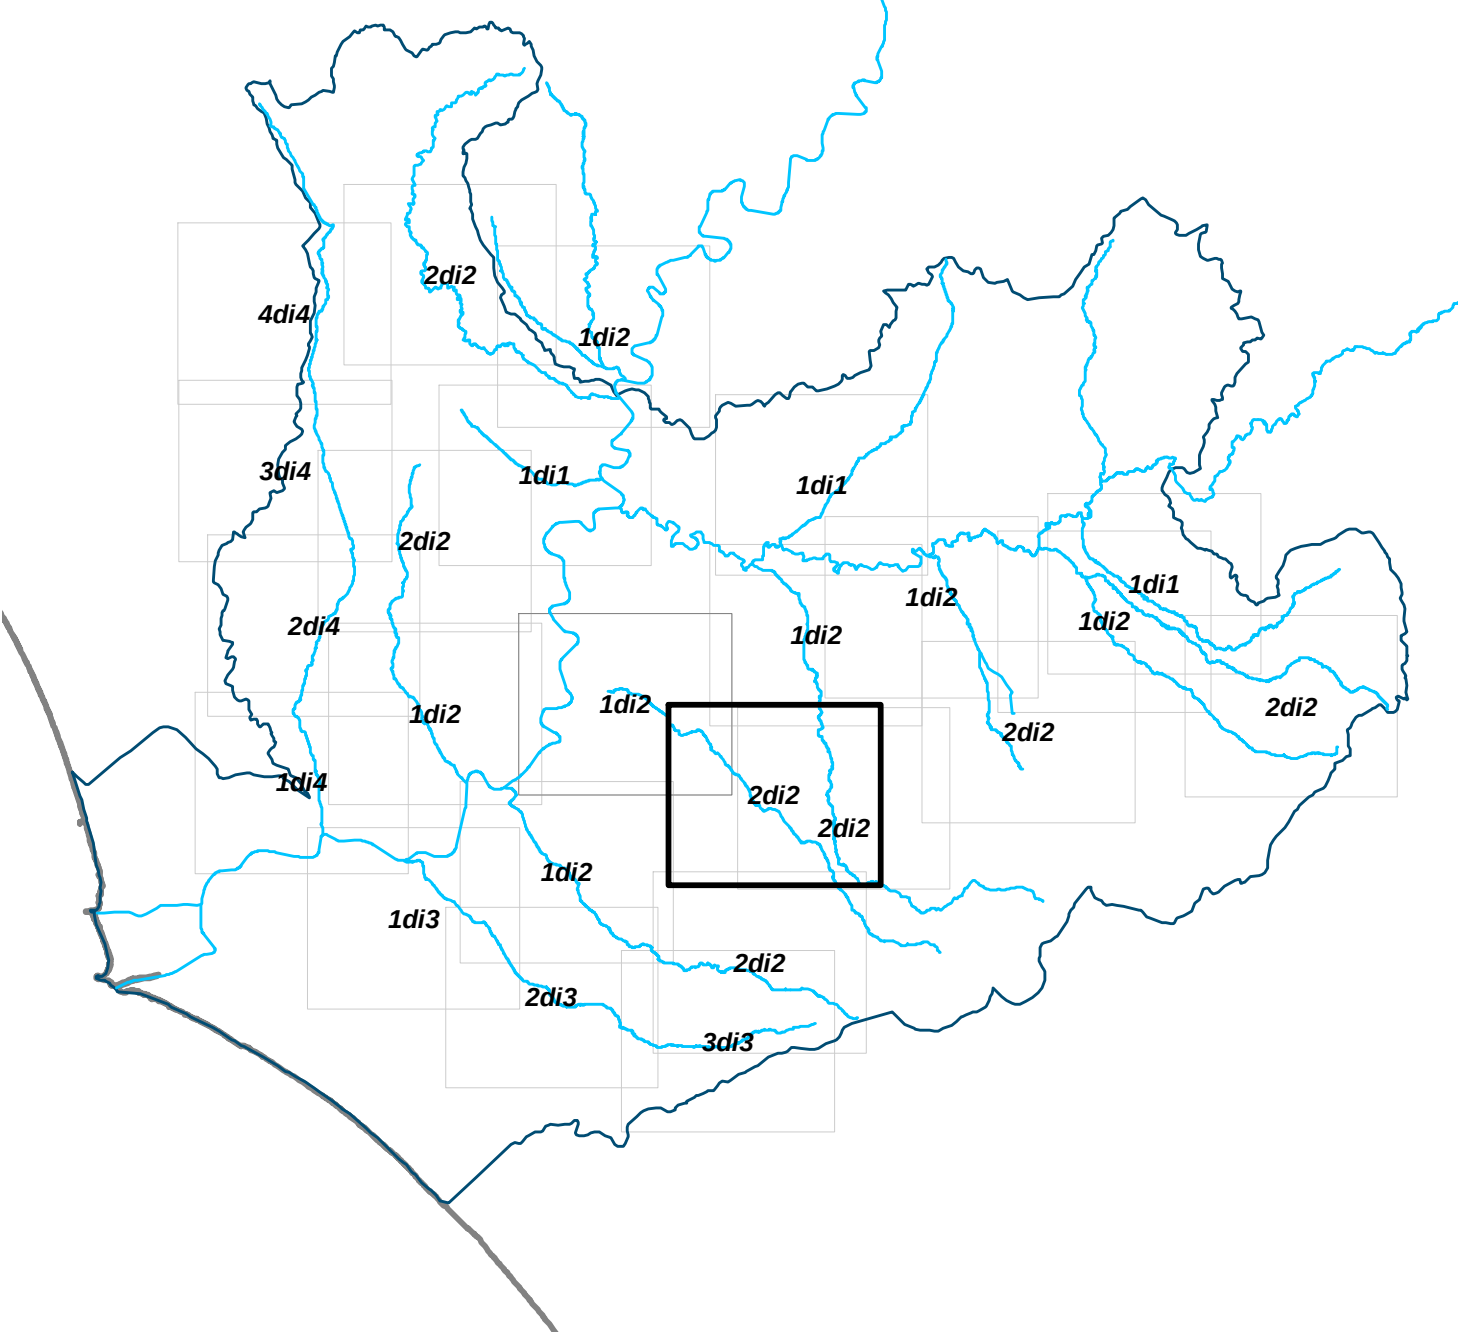

Aggiornamento del Piano di bacino stralcio per il tratto
metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce PS5

Tavola P8- Ca (foglio 2 di 2)
Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio
del reticolo secondario : fosso Caffarella-Almone

Codice elaborato: P8_Ca_CAF_2(2)_rev00_P552017

2017

Scala 1:10.000

Legenda

- Limiti del Comune di Roma
- Limiti del PS5
- Limiti del corridoio ambientale

FASCE FLUVIALI

- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C
- Aree soggette ad allagabilità del reticolo principale
- Altre aree soggette ad allagabilità del reticolo secondario

RISCHIO IDRAULICO

- Rischio R2
- Rischio R3
- Rischio R4

- Zone interessate da possibili azioni di mitigazione del rischio idraulico
- Zone potenzialmente utilizzabili per la laminazione delle piene
- Attraversamenti (criticità)
- Potenziiale bypass idraulico dal fosso Caffarella-Almone al fosso di Tor Sapienza

