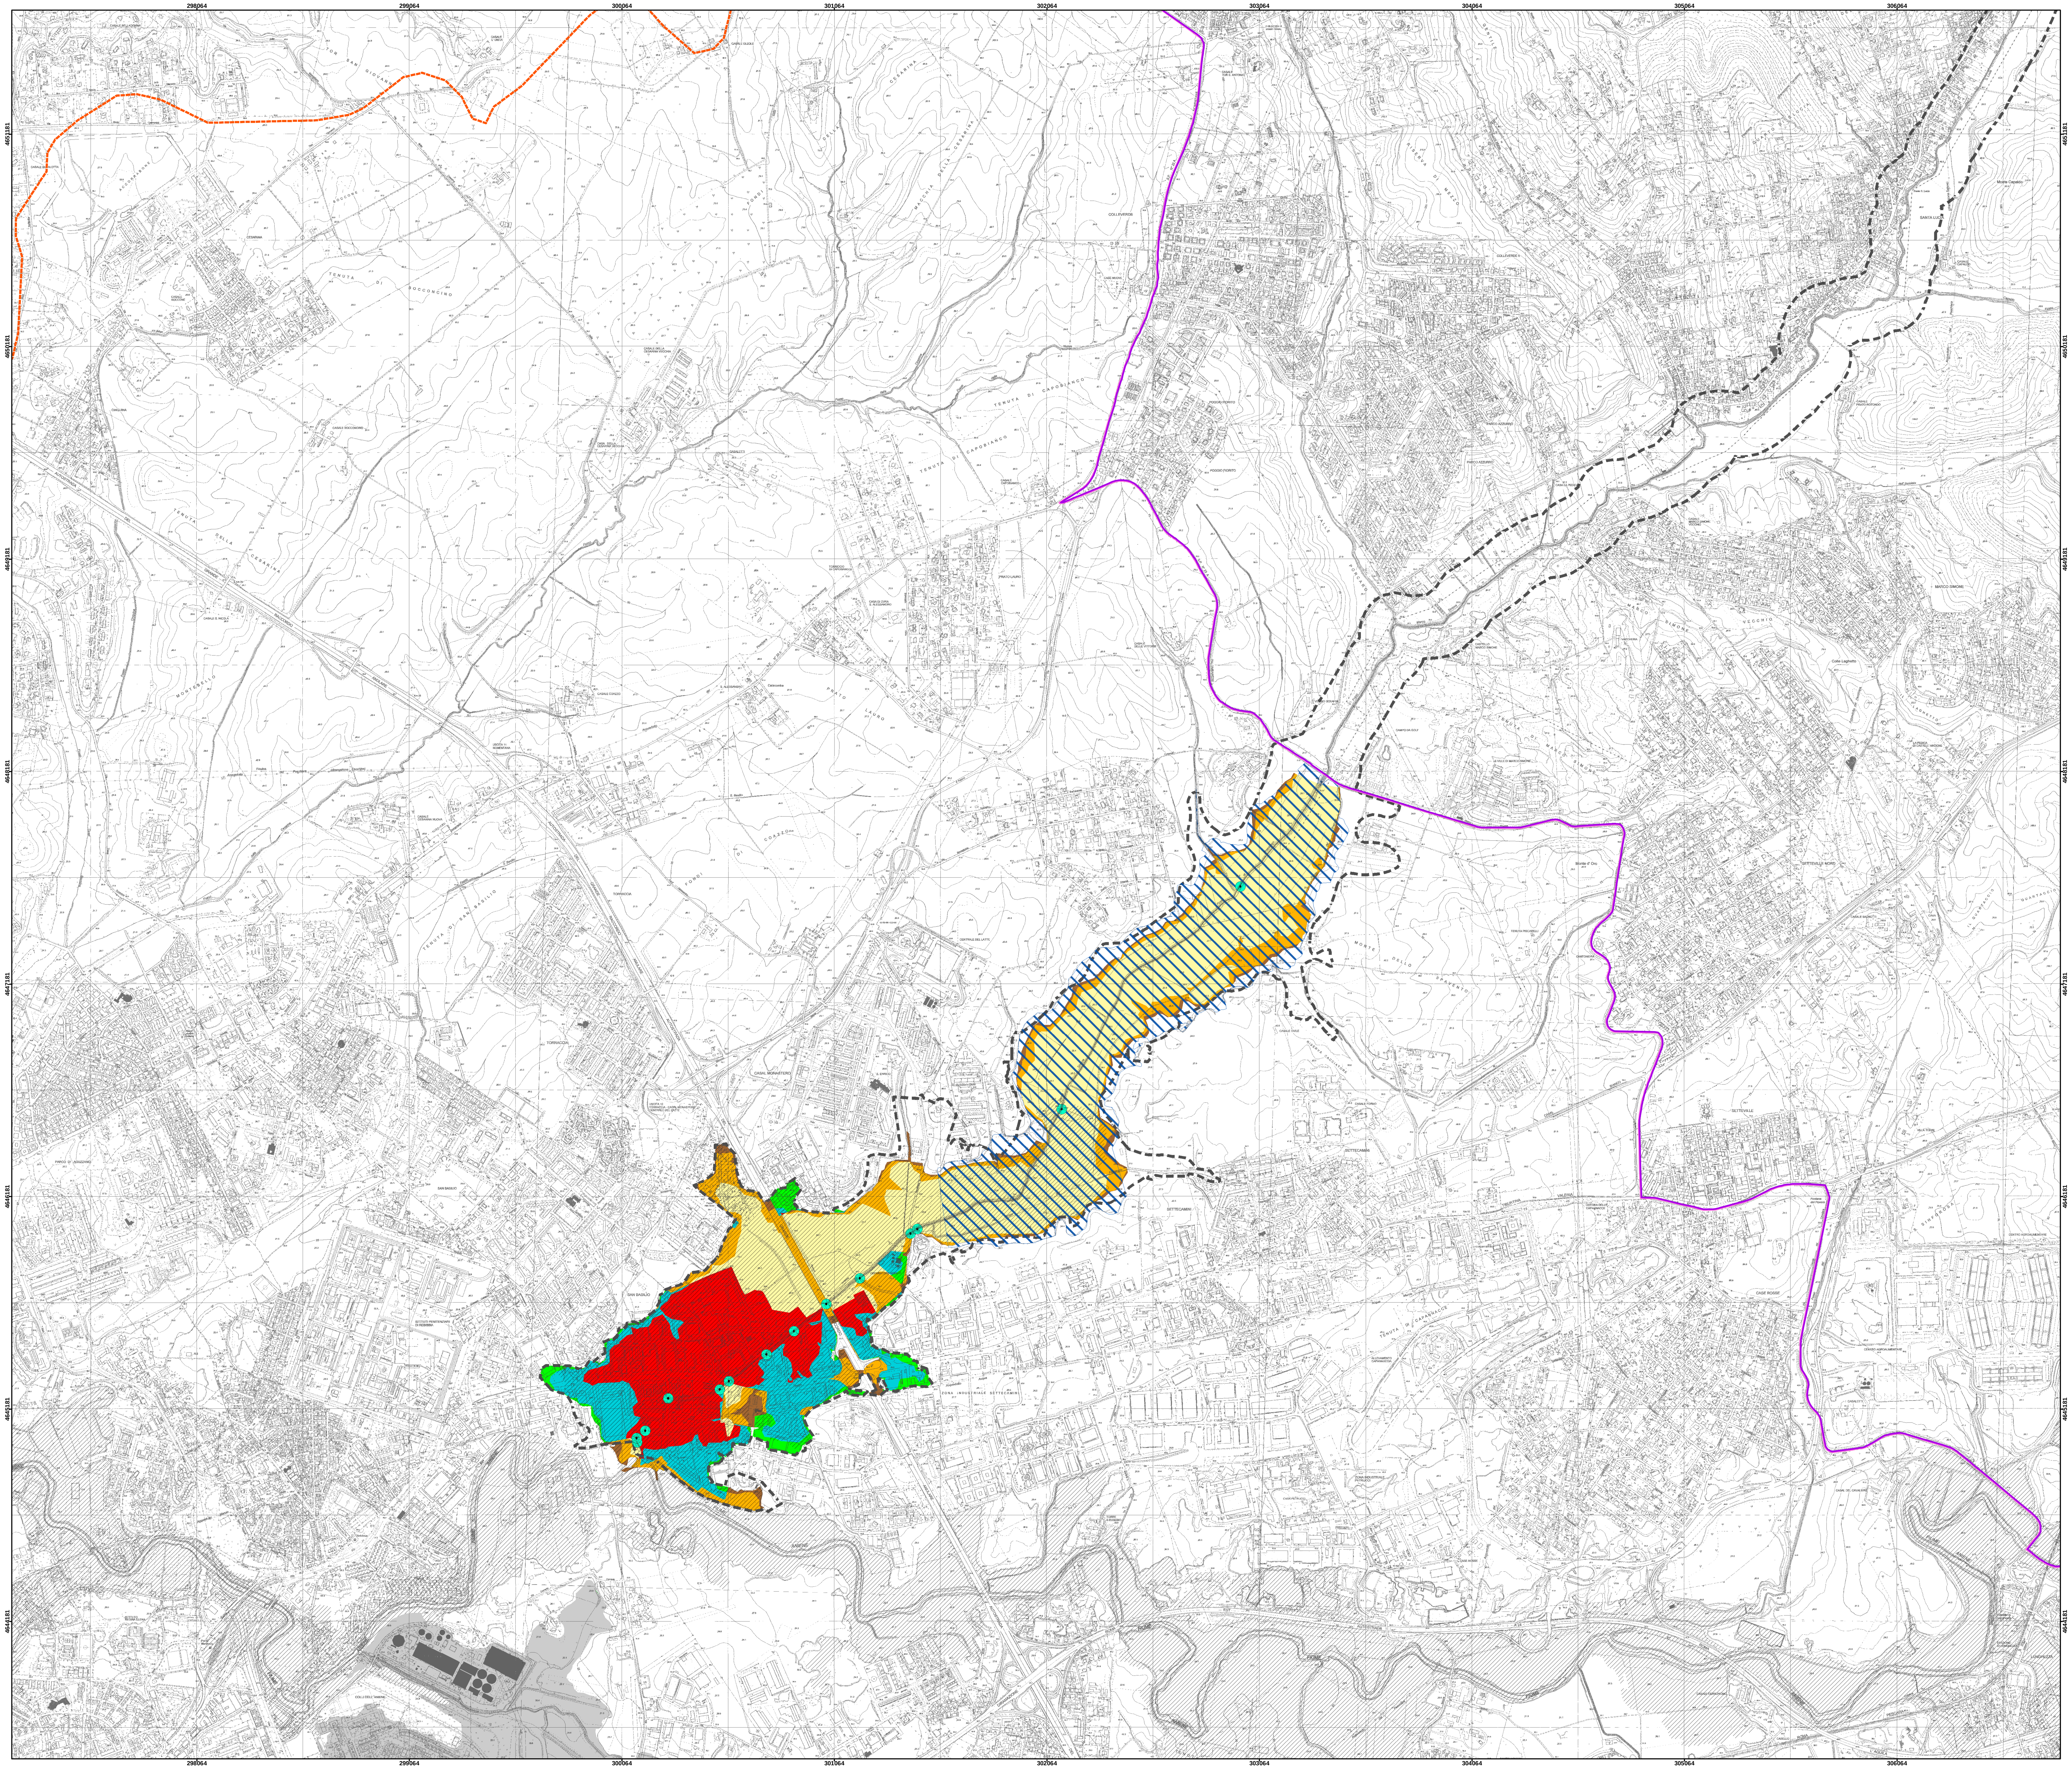

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

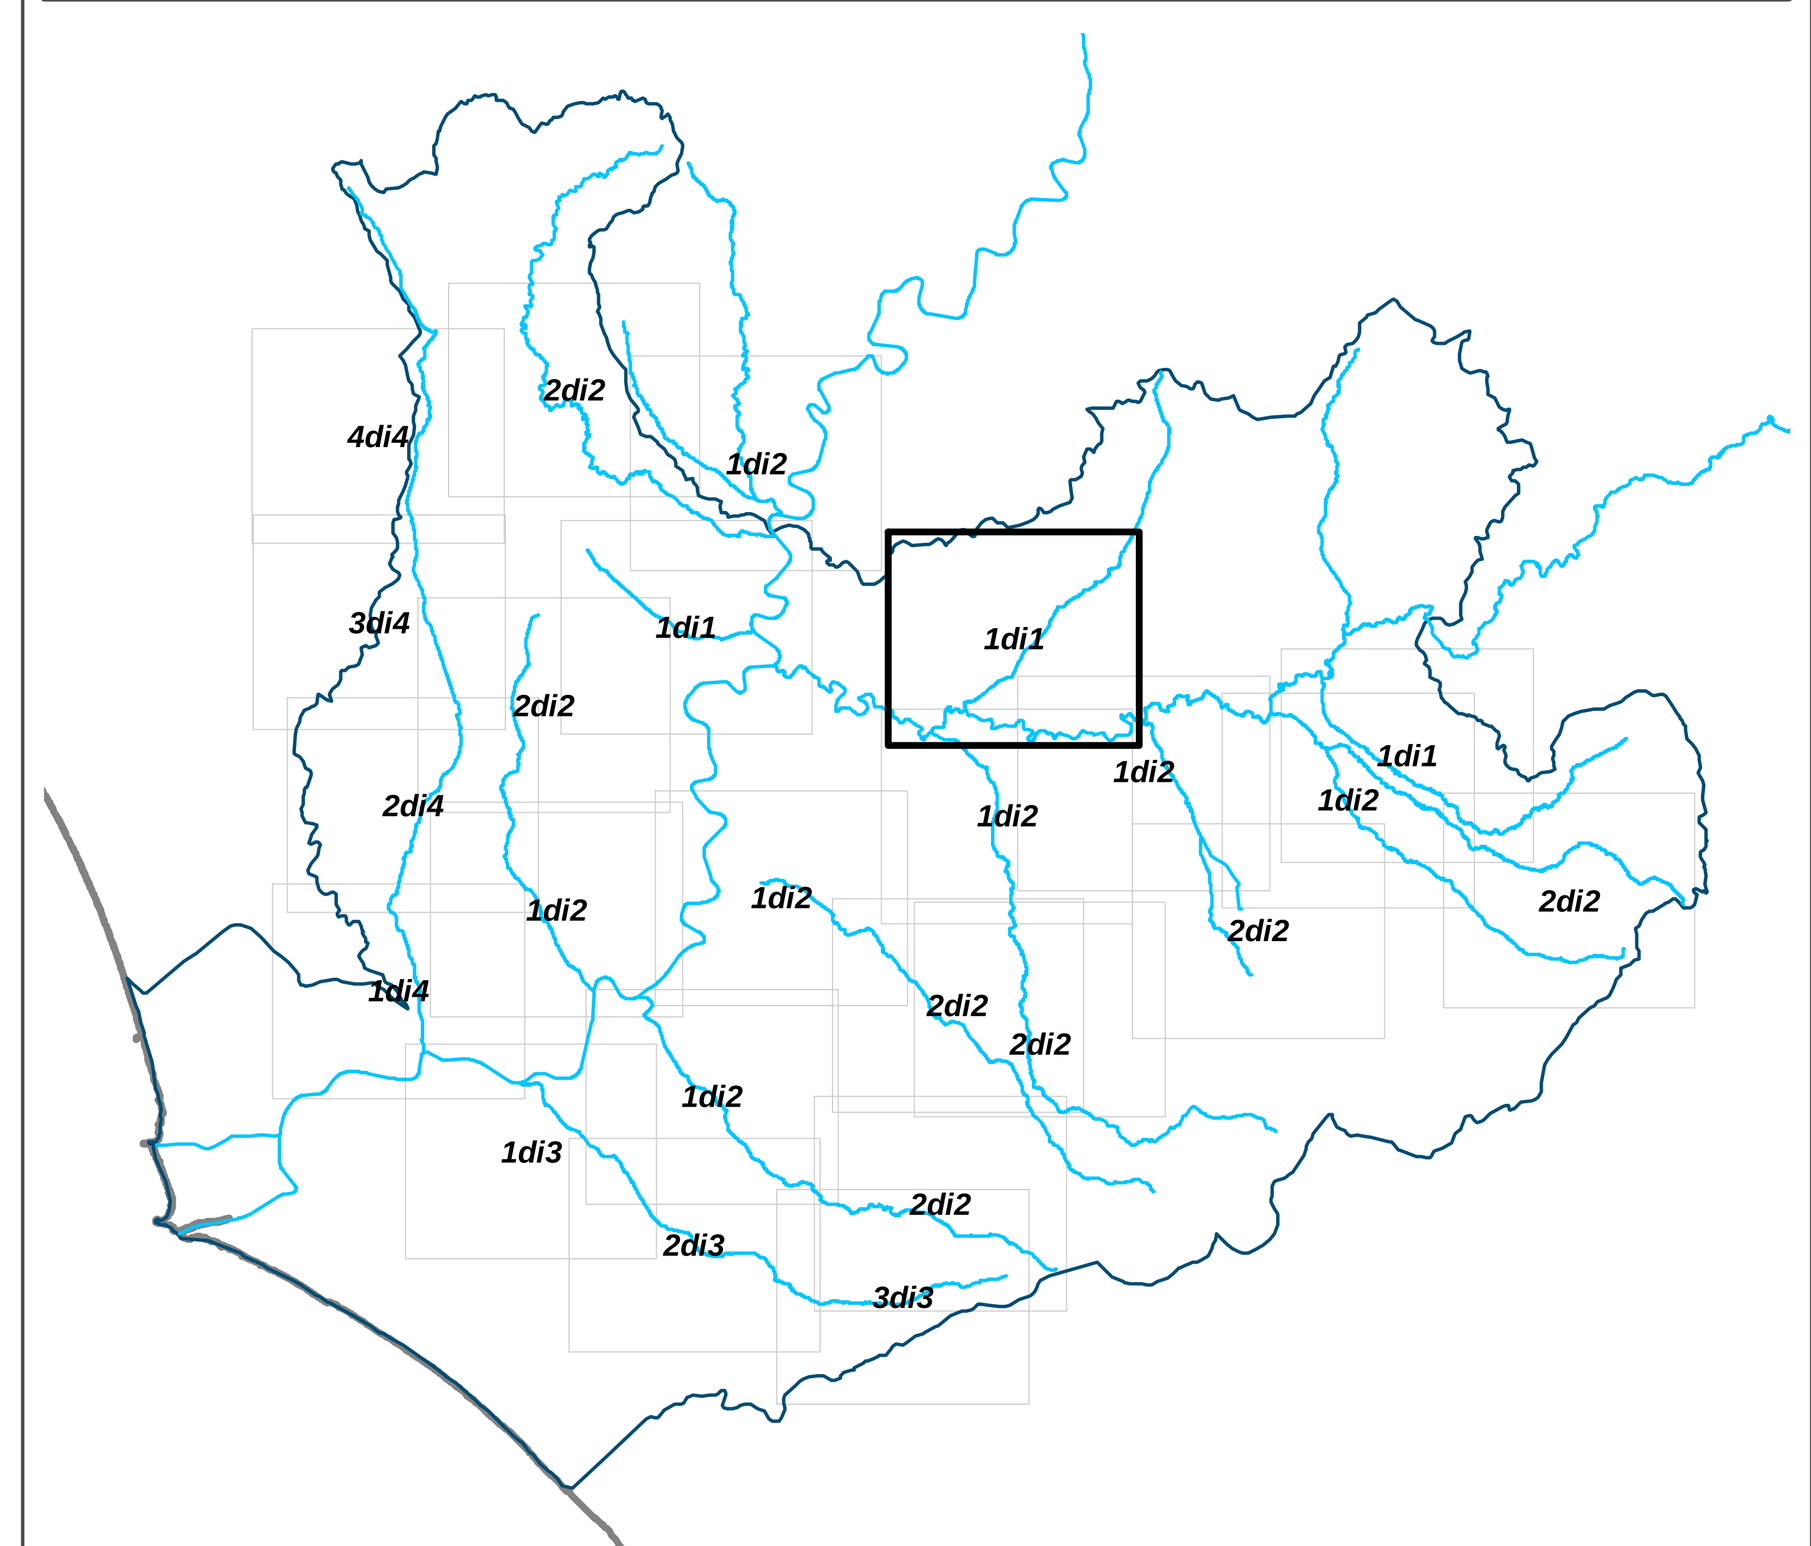

Aggiornamento del Piano di bacino stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce PS5

Tavola P8- Ca (foglio 1 di 1)

Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio del reticolo secondario : fosso di Pratolungo

Codice elaborato: P8_Ca_PRA_1(1)_rev00_PS52017

Scala 1:10.000

2017

Legenda

Limiti del Comune di Roma

Limiti del PS5

Limiti del corridoio ambientale

FASCE FLUVIALI

Fascia A

Fascia B

Fascia C

Aree soggette ad allagabilità del reticolo principale

Altre aree soggette ad allagabilità del reticolo secondario

RISCHIO IDRAULICO

Rischio R2

Rischio R3

Rischio R4

Zone interesssate da possibili azioni di mitigazione del rischio idraulico

Zone potenzialmente utilizzabili per la laminazione delle piene

Attraversamenti (criticità)

0 0,25 0,5 1 Km

Sistema di riferimento: UTM ED 50 33N